



PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA..... 1/75


CORTE AA
ESCALA.....1/75

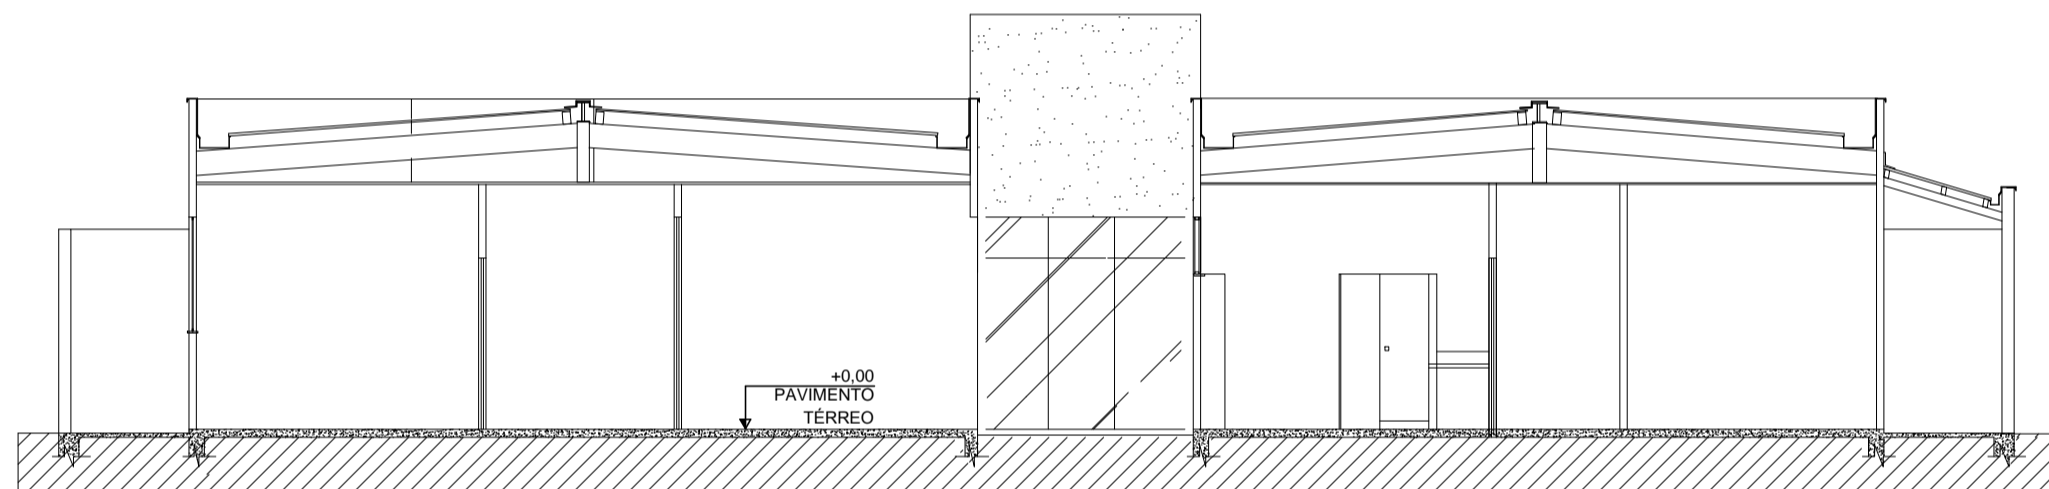

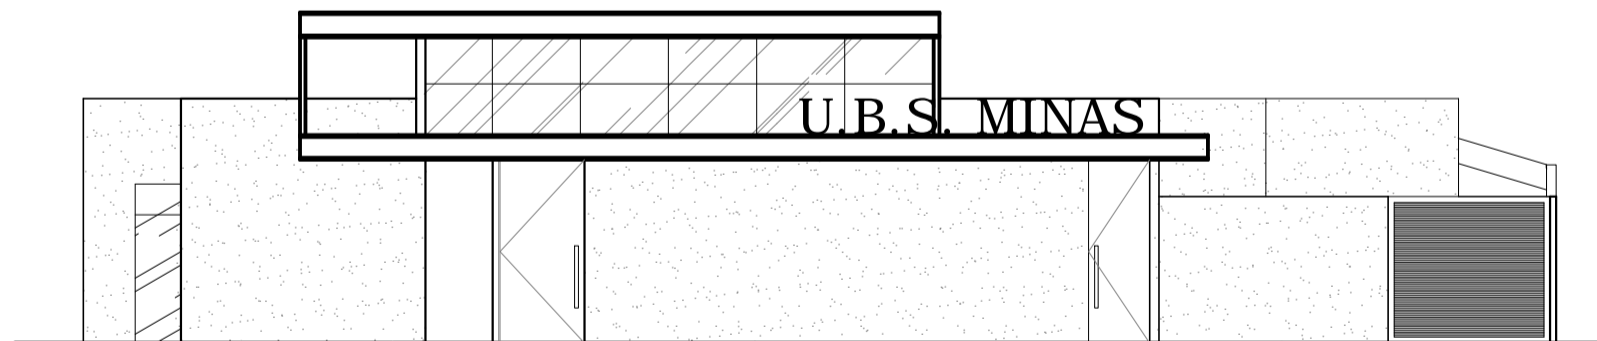


FACHADA FRONTAL
ESCALA..... 1/100

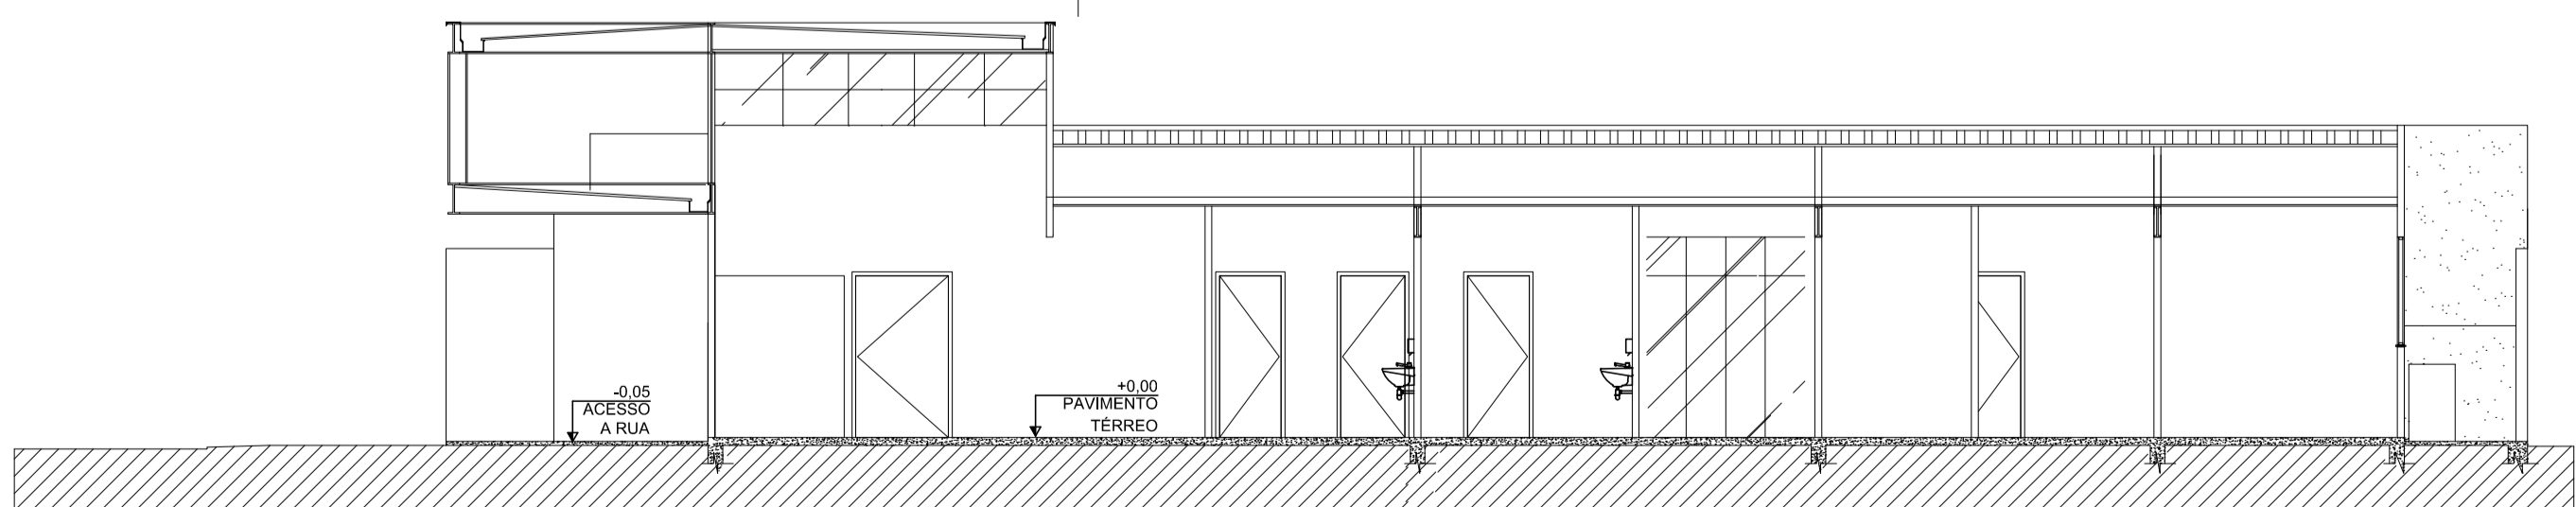

FACHADA FRONTAL
ESCALA..... 1/100







CORTE BB
ESCALA.....1/75

TIPO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÕES MÍNIMAS: 1 x 2,0 H
S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	A) INDICAÇÃO DO SENTIDO DO ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTEMENTE NOTA - A SETA INDICATIVA DEVE SER POSICIONADA DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO
S12		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	PLACA COM SIMBOLOGIA RETANGULAR, FUNDO VERDE COM MENSAGEM "SAÍDA" E O PICTOGRAMA E/OU SETA DIRECIONAL FOTOLUMINESCENTE, COM ALTURA DE LETRA ≥ 50 MM SEMPRE	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
MENSAGENS ESCRITAS				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
M1	<p>Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extintores de Incêndio - Sinalização de Emergência - Sinalização de Emergência <p>Edificação em Estrutura Metálica</p> <p>Em caso de emergência ligue 119 - Corpo de Bombeiros ligue 190 - Polícia Militar</p>	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR FUNDO: COR CONTRASTE COM A MENSAGEM PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO TIPO DE ESTRUTURA E TELEFONES DE EMERGÊNCIA	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO

NOTA:

01) O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTEÚDO NA IT-15 DO CBMMG

02) A COMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO BÁSICA POR SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR COMPOSTA POR MENSAGENS ESCRITA DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADOS NAS TABELAS 1 E 2 DO ANEXO A.

ANEXO "K"			
INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS			
EXTINTORES CONFORME IT-16	05 PO QUÍMICO SECO (P.Q.S.-ABC) 2A-20-B-C		
ACESSO DE VIATURAS AO HR CONFORME IT-04	PELA RUA xxxx, CONFORME PLANTA DO TÉRREO		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME IT-15	02 PLACAS S2, 03 PLACAS S3, 02 PLACAS S12 E 01 PLACA M1 INDICANDO O SENTIDO DA SAÍDA CONFORME TABELA "A"		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME IT-13	06 LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS DE EMERGÊNCIA, NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX		
SAÍDA DE EMERGÊNCIA CONFORME IT-08	CONFORME DIMENSIONAMENTO		
CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 44.746/08			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
H	SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	H-6	CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO
CARGA DE INCÊNDIO - IT 09			
DIVISÃO	OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m ²
H6	SERVIÇO DE SAÚDE	CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO	200
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO (MJ/m ²)		
BAIXO	300		
LEGENDA GERAL			
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PO QUÍMICO SECO (ABC) 2-A-20-B-C		
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PO QUÍMICO SECO (ABC) 2-A-20-B-C, INSTALADO EM ABRIGO METÁLICO		
	PLACA COM SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - VER TABELA "A"		
	INDICAÇÃO DO CÓDIGO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO - VER TABELA "A"		
	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX		

NOTAS:



1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTÍMETROS.

03	ADEQUAÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO CONFORME VISA	04/02/2013	VIÁVEL
02	EMIÇÃO FINAL	12/11/2012	VIÁVEL
01	REVISÃO DA ARGUMENTAÇÃO	18/10/2012	VIÁVEL
00	EMIÇÃO INICIAL	21/09/2012	VIÁVEL
REVISÃO	OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO

 Viabiliza solução em projetos		Av. Augusto de Lima, nº655 conj. 418 - Centro - BH Fone/Fax: (31) 3324-2702 http://www.viabiliza.com.br viabilize@viabiliza.com.br	
DESENVOLVIMENTO: GRAZIELA COSTA		DATA: SETEMBRO/2012	
NOME DO ARQUIVO CAD: 460-UBSSS-R03-INC-02-PE-T11_PLANTA E CORTES.DWG		ESCALA: INDICADA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		UNIDADE: CENTÍMETROS	
FERNANDA BASQUES M. GUINÃO		PROPRIETÁRIO:	
CAU: 58.704-0		SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS	
<div style="text-align: center;">  </div>			
<div style="text-align: center;"> GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves Rodovia Prof. Américo Gagliatti nº1 - Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Pressão Minas - 12º e 13º andar </div>			
<div style="text-align: center;"> SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA </div>			

DISCIPLINA: **PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO**

PROJETO: **UBS MINAS - PROJETO MODELO**
TIPO T1T - TERREA

VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS		
CONTEÚDO:	ETAPA:	FOLHA:
PLANTA PAVIMENTO TÉRREO	PROJETO EXECUTIVO	<u>02</u>
CORTE AA, CORTE BB		<u>02</u>
FACHADA FRONTAL E QUADRO DE		
SIMBOLOGIAS		